PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Slancova 1253-1262 , k.ú. 730475, p.č. 2364/32-2364/41**

PSČ, místo: **18200, Praha 8**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **20421.61** m^2

Objemový faktor tvaru A/V: **0.29** m^2/m^3

Celková energeticky vztažná plocha: **24272.14** m^2

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m^2·rok)

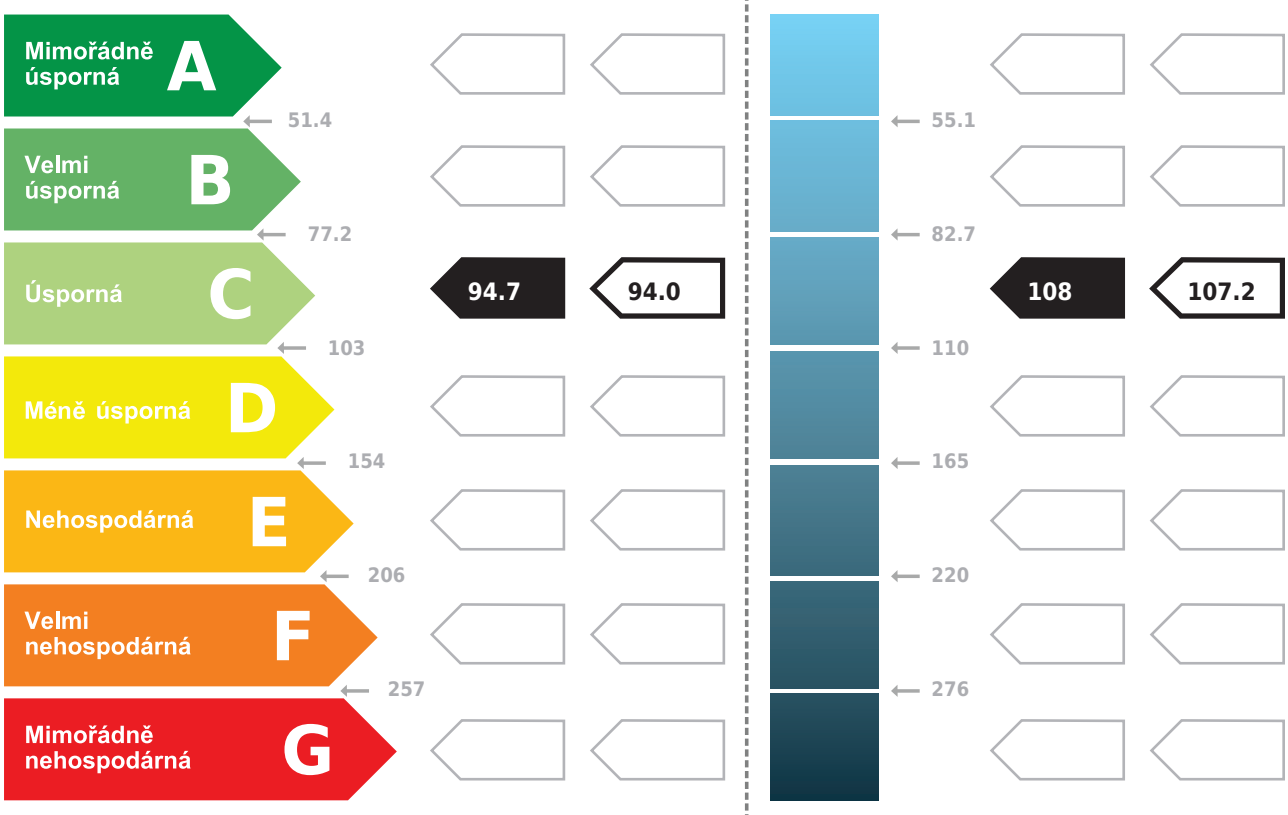

Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	2298.4	2616.2

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☑
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

CZT - OZE<=50%: 2139.6
elektrická energie: 158.9

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie				Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)	
A							
B							
C						29.9 / 29.9	3.4 / 3.4
D	0.73 / 0.72	61.4 / 60.7					
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		**1491.0**				**726.0**	**81.4**

Zpracovatel: **Ing. Dana Rypáčková**
Kontakt: **Nezvalova 664/14, 46015, Liberec 15**
00420608313138 / dana.rypackova@seznam.cz

Osvědčení č.: **1554**
Vyhotoveno dne: **27.1.2016**
Podpis: Rypáčková

Ing. DANA RYPÁČKOVÁ zapsaný do seznamu energetických specialistů pod číslem 1554 energetický specialista

číslo dokumentu: